



Разрез 1-1




Фрагмент схемы существующей системы П1

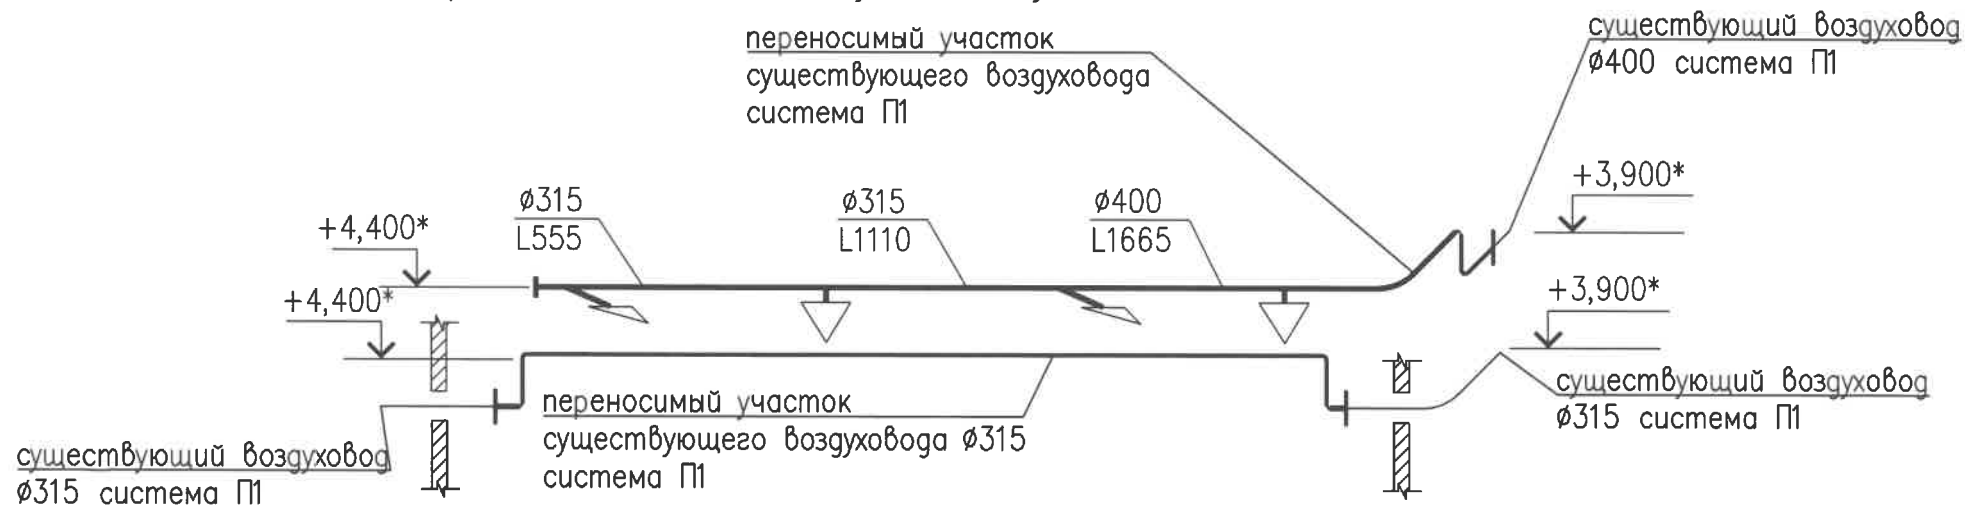

Примечания

1. Размеры с * уточнить по месту.
2. Отверстия в стенах для прокладки трубопроводов выполнить по месту.
3. Дренажные трубопроводы и трубопроводы холодоснабжения через стены проложить в гильзах.
4. Крепления наружных и внутренних блоков кондиционеров разработаны в строительной части проекта.

						0020-(3-3226)-20/4-ОВ			
						Кат. производство. Установка КР-600. Тум. 20/4			
Изм.	Колуч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Замена электрооборудования РУ-0,4 кВ КР-600 ТП-932	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Ефанова				12.18		Р	3	
Проверил	Белов				12.18				
Н. контр.	Дубровина				12.18				
Нач. сект.	Белов				12.18	Разрез 1-1. Фрагмент схемы существующей системы П1.	 ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ОФИС		