

УТВЕРЖДАЮ

Главный энергетик  
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

С.Л.Егоров

« 24 » 04 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№ 28/17

на подключение потребителей к действующей сети электроснабжения  
ОАО «Славнефть-ЯНОС».

1.	Основание	Заявка на выдачу технических условий ОГЭ от службы капитального строительства для ТЗ КМ-1184-К
2.	Объект электроснабжения	Цех №6. Производство КМ-2. Комплекс работ по проектированию и монтажу системы видеонаблюдения в аппаратном зале в здании центральной операторной.
3.	Мощность потребителя	10 кВт;
4.	Параметры питающей сети	Uном=~380/220, 50Гц;
5.	Категория надежности электроснабжения	1 категория
6.	Источник электроснабжения	Сеть электроснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС».
7.	Точка подключения	РУ-0,4кВ. КИА центральной операторной: Шкаф ШС-1; фид. 9. Шкаф ШС-2; фид. 8.
8.	Особые условия	1.1. Выполнить расчет параметров срабатывания и чувствительности для защитной аппаратуры присоединения (точки подключения), при необходимости заменить. 1.2. Для 1-й категории электроснабжения предусмотреть установку шкафа АПП по месту размещения потребителей. 1.3. Проект выполнить в соответствии с ПУЭ, СНиП и Техническими требованиями, предъявляемыми к комплектным устройствам и электроустановкам до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС». 1.4. Проектные решения согласовать с ОГЭ ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Срок действия настоящих технических условий – 1 год.

Приложения:


1. Копия существующей однолинейной схемы РУ-0,4кВ. КИА центральной операторной

Начальник ОГЭ ОАО «Славнефть-ЯНОС»

А.Л. Опарин


Ввод  
с фид. 5 секции 0,4кВ № 4  
КТП-2 ТП-193

### Шкаф ШС-1

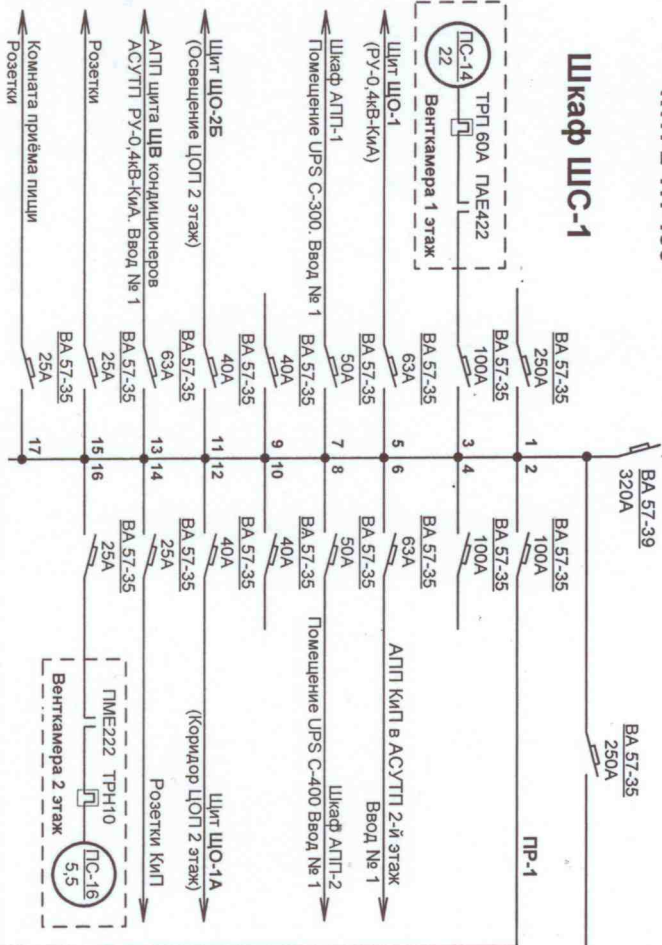


Ввод  
с фид. 2А секции 0,4кВ № 1  
КТП-1 ТП-193

### Шкаф ШС-2

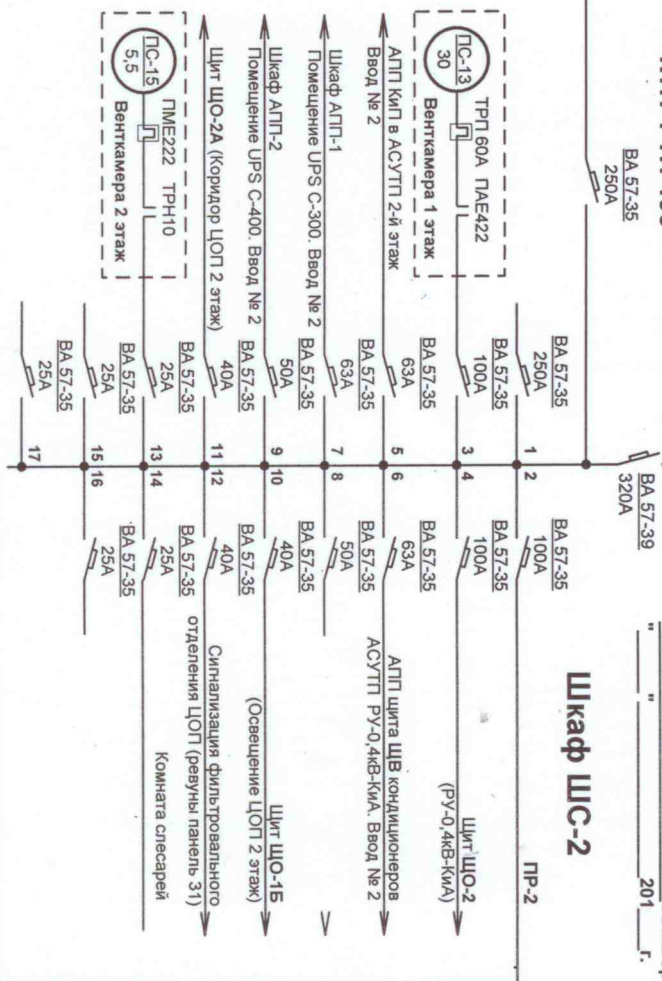


УТВЕРЖДАЮ  
Главный энергетик  
ОАО "Славнефть-ЯНОС"  
С.Леготов  
" 201 г.


### ТР-1

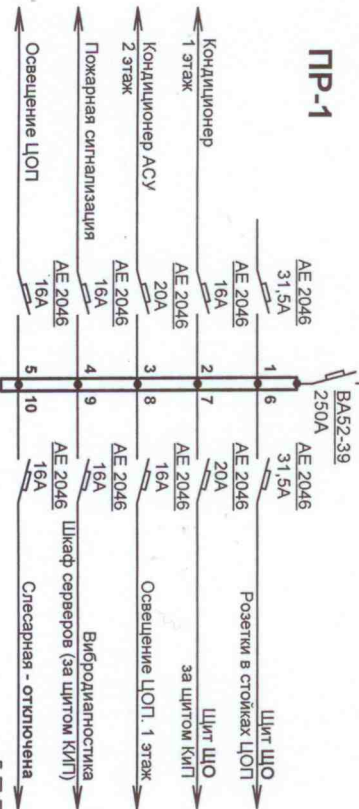

### ТР-2

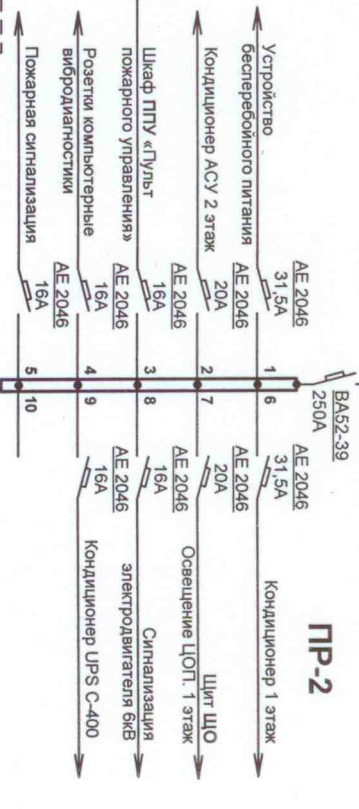

Примечание:  
Незаконченные связи позиций - резерв.



Производство КМ-2. Центральная операторная	
Контрольно-измерительная аппаратура.	
ШС-1, 2; ТР-1, 2	РУ-0, 4кВ
Главный инженер ОАО «ЯНОС-Энерго»	А.А. Дорофеев
Начальник участка	Ю.Е. Сизяков
Чертил	Л.В. Никитина