


Спецификация заполнения проемов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. по фасадам		
			А-Б	1-3	Всего
		Пластиковая перегородка			
ПП-1	Индивидуальные	Пластиковая перегородка	1		
		Окна			
О-1	ГОСТ 23166-99	ОП-ОСП-15х9-П ГОСТ 23166-99	1	2	3

Схема пластиковой перегородки ПП-1

О-1

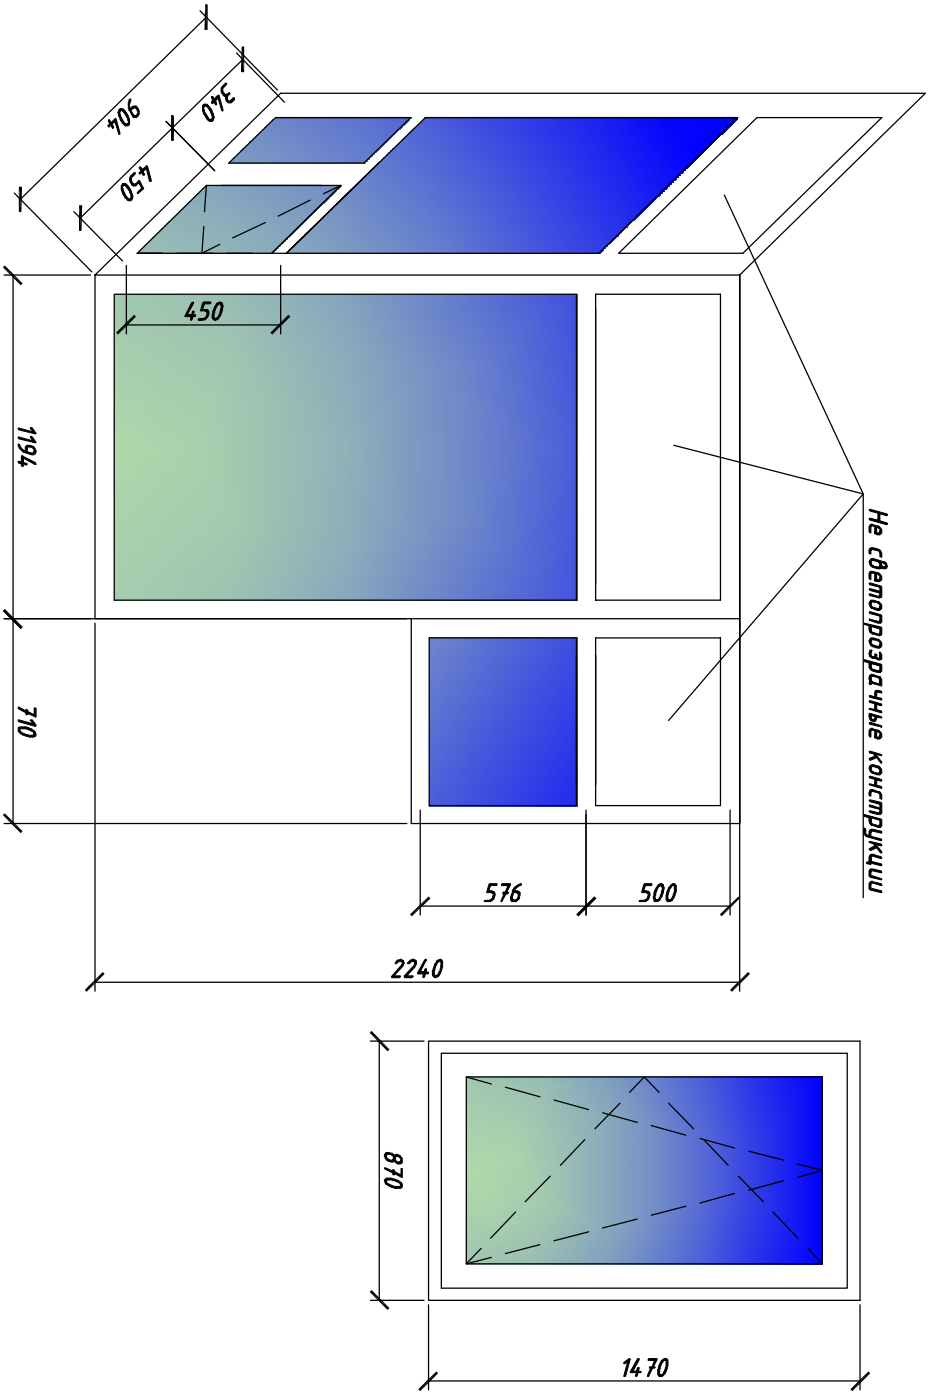


Примечания:

- Предварительно выполнить демонтаж деревянных оконных блоков О-1 (1500х900)-3 шт и подоконных деревянных досок П-1 (400х900)-3 шт;
- Предварительно выполнить демонтаж витражного остекления В-1-11,45м²;
- Соединно-ригельную систему принять из алюминиевых профилей по ГОСТ 21519-2003, ленточное остекление из металлопластиковых конструкций по ГОСТ 30674-99;
- Окна выполнить из ПВХ-профиля с двойным стеклопакетом с полимерным покрытием по ГОСТ 30674-99 по замерам специализированной организации;
- Габаритные размеры окон даны по размеру строительного проема, без учета монтажных зазоров, которые устанавливаются фирмой-изготовителем;
- В схеме пластиковой перегородки ПП-1 верхние блоки предусмотреть глухими без остекления.
- Двери - в ведомости указан размер проема без учета монтажных зазоров.
- Все размеры дверей уточнить по месту установки;
- Двери оборудовать доводчиками, за исключением дверей в помещение теплогзла №3 и в помещение коннаты отдыха №5;
- Двери Д-3, Д-5, Д-6, Д-4 (в помещении аппаратной №6) оборудовать считывателями;
- Выполнить расширение наружного дверного проема в помещении охраны. Ширина проема должна составлять 800 мм. При необходимости выполнить усиление проема (см. л.10)

Ведомость проемов дверей и ворот				
№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание

Дверные проемы

Двери наружные

Д-6		Дверь защитная металлическая 1кл. по пунестойкости, II кл. устойчивости к взлому, двухстворчатая с импостом	2	
Д-3		Дверь металлическая утепленная со стеклопакетом 800 x 2000	1	

Двери внутренние

Д-1		Дверь из алюминиевого профиля двухстворча- тая с импостом 2050х2650	2	
Д-5		Дверь из алюминиевого профиля 700х2100	1	
Д-2	ГОСТ 6629-88	Дверь деревянная, пороговая. 700х2100	1	
Д-4		Дверь из алюминиевого профиля одностворчатая 800х2100	2	
		Роллета из пенонаполненных профилей 1300х3250	1	

						7М-13 Д 00022/17-АР			
Изм.	Колуч	Лист	М док	Подпись	Дата	Приведение интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК			
Разработал	Промасова				03.17				
Проверил	Беляков				03.17				
ГИП	Умнов				03.17	Товарно-сырьевая база ОАО "Славнефть-ЯНОС" КПП 10, Цех №13, Типца 154			
Н. Контр.	Плешнев				03.17	Ведомости оконных и дверных проемов. Схемы заполнения оконных поемов			

000 "7 Микрон "